

# Eka Afdi Septiyono Aji

*by* 12 Perpustakaan UMSIDA

---

**Submission date:** 20-Nov-2023 08:39AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2233402286

**File name:** 1678-Article\_Text-11034-1-2-20231117.pdf (906.68K)

**Word count:** 3269

**Character count:** 20030



# *Leak Monitoring in Split Duct Air Conditioner Based on Internet of Things*

Rancang Bangun Monitoring Kebocoran Air Pada AC Split Duct Berbasis Internet of Things

*Eka Afdi Septiyono Aji<sup>1)\*</sup>, Jamaaluddin Jamaaluddin<sup>2</sup>*

<sup>1,2)</sup>Departement of Electrical Engineering, Muhammadiyah University of Sidoarjo, Indonesia

<sup>1</sup>171020100042@umsida.ac.id

<sup>2</sup>jamaaluddin@umsida.ac.id

**Abstract** \_Water accumulation resulting from air conditioner cold air production can corrode the water reservoir gutters, leading to leaks and decreased air conditioner performance. To prevent this, a monitoring system is necessary to regularly assess and remove accumulated water in the storage gutter, effectively preventing corrosion. This study employs R&D methodology, involving various tests to ensure overall system reliability. The components utilized include the NodeMCU ESP8266 microcontroller, a water level sensor for detecting water levels, an LCD I2C 16x2 display, and Blynk for device monitoring. Experimental results demonstrate the device's effectiveness: when the water level sensor detects a water height below 2cm, the fan is activated and the water pump is deactivated. Conversely, when the water level rises above 2cm, the fan is deactivated and the water pump is activated to remove the water. Real-time data transmission to the user's smartphone is achieved through Blynk.

**Keywords:** Blynk; Leak; Monitoring; NodeMCU ESP8266; Water Level Sensor

**Abstrak**\_ Akumulasi air yang terjadi saat AC menghasilkan udara dingin dapat mengakibatkan korosi dari talang penampungan air. Korosi tersebut dapat menimbulkan kebocoran yang berdampak pada kinerja AC yang menurun. Untuk mencegah hal ini, perlu adanya sistem monitoring untuk memantau ketinggian air pada talang penampungan dan membuang air dengan segera untuk menghindari terjadinya korosi. Penelitian ini menggunakan metode research and development dengan melakukan beragam pengujian untuk memastikan reliabilitas alat dan sistem secara menyeluruh. Komponen yang digunakan diantaranya adalah NodeMCU ESP8266 sebagai mikrokontroler, water level sensor untuk mendeteksi tinggi air, LCD I2C 16x2 sebagai display, dan Blynk sebagai monitoring melalui smartphone. Hasil penelitian menunjukkan alat bekerja dengan baik ketika sensor water level mendeteksi tinggi air >2cm maka fan menyala dan pompa air mati. Sebaliknya saat tinggi air <2cm maka fan akan berada dalam keadaan mati dan pompa air menyala untuk menyedot air. Data pembacaan dikirim ke smartphone pengguna secara real-time melalui Blynk.

**Kata Kunci:** Blynk; Kebocoran Air; Monitoring; NodeMCU ESP8266; Water Level Sensor

## I. PENDAHULUAN

AC (*Air Conditioner*) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengatur suhu ruangan, dan telah umum diaplikasikan ke berbagai sektor kehidupan, mulai dari industri hotel, rumah sakit, ruang kelas, dan ruang perkantoran. Suhu yang teratur dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dimana kenyamanan berkaitan erat dengan meningkatnya produktivitas penghuni dalam sebuah ruangan [1]. Kondisi serta bentuk ruangan menjadi faktor penentu dalam pemilihan jenis AC yang cocok untuk mencapai tingkat kenyamanan yang diinginkan [2]. Terdapat berbagai jenis AC yang beredar di pasaran, satu diantaranya adalah AC Split Duct [3]. AC ini adalah jenis AC yang umumnya dipasang di ruangan yang luas dengan pendistribusian hawa dingin menggunakan sistem *ducting* yang memungkinkan pendinginan secara merata di seluruh ruangan [4]. Keunggulan lain dari AC Split Duct adalah instalasi yang rapi serta minim suara bising yang ditimbulkan saat perangkat bekerja [5].

Penggunaan AC dalam jangka panjang tentu akan berdampak pada kondisi kesehatan AC. Namun selama ini, tidak ada indikator proses *maintenance* pada AC, kecuali saat AC sudah dalam kondisi rusak [6]. Pemeliharaan pada AC Split Duct merupakan langkah vital untuk menjamin perangkat bersih dan bebas dari gangguan yang dapat memengaruhi performa dan kenyamanan saat digunakan. Pemeliharaan yang baik dapat memperpanjang umur AC hingga 15 sampai 20 tahun [7], [8].

Pemeliharaan AC dapat dilakukan melalui berbagai metode, di antaranya adalah pemeriksaan potensi kebocoran air yang terjadi akibat dari sistem kerja AC. Untuk menghasilkan udara dingin, AC memanfaatkan komponen yang disebut sebagai evaporator. Komponen ini bekerja dengan menyerap hawa panas atau kalor lalu merubahnya ke udara dingin dan diteruskan melalui fan. Proses ini menghasilkan air bekas hasil dari penyerapan hawa panas atau kalor [9]. Hasil kondensasi air dari evaporator lalu terakumulasi di talang besi pembuangan, yang jika dibiarkan dapat mengakibatkan terjadinya korosi. Korosi ini menyebabkan terbentuknya lubang pada talang besi sehingga terjadi kebocoran air yang dapat mengalir ke ruang dinamo fan AC dan membuatnya terbakar. Hal ini sering terjadi di lapangan dan sangat berdampak negatif, baik dari segi finansial dan segi *downtime*, bagi pengguna [10], [11].

[Figure 1 about here.]

Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengecekan kondisi pada AC tanpa perlu melakukan pembongkaran secara

manual [12], [13]. Teknologi *internet of things* yang semakin berkembang membantu memudahkan pengguna untuk membuat suatu sistem dan perangkat monitoring kondisi ketinggian air yang terakumulasi dalam AC untuk mencegah kebocoran yang dapat dipantau secara real-time [14]–[16].

Penelitian terdahulu mengenai perangkat monitoring ketinggian air telah banyak dilakukan, seperti penelitian dari Gohi Diori dimana kondisi AC dipantau dan dikontrol secara berkala melalui platform *Thingspeak* yang terhubung dengan perangkat melalui jaringan Wi-Fi. Terdapat beberapa sensor dalam sistem ini, diantaranya sensor PIR untuk mendeteksi keberadaan manusia dalam otomatisasi nyala AC, lalu sensor water level yang berfungsi untuk memantau ketinggian dari air pada tendon AC, dan yang terakhir sensor *hall effect* untuk pantauan putaran kipas pada evaporator dan kondensor AC [17]. Kemudian, penelitian dari Aris Syahputra yang menggunakan Arduino UNO sebagai mikrokontroler dan water level sensor sebagai pendeteksi ketinggian air. Data pembacaan sensor lalu diterjemahkan sebagai perintah ke relay untuk *switching* pompa ketika ketinggian air mencapai batas yang ditentukan sehingga mencegah kapal tenggelam [18]. Penelitian selanjutnya, dari Ummul Khair yang menggunakan water level sensor berbasis Arduino Uno. Alat ini dipasang di bak mandi untuk mencegah terjadinya pemborosan air dengan *switching* pompa air dalam kontrol pengisian air di bak mandi. Alat menggunakan sensor water level untuk mendeteksi ketinggian air dengan empat level titik ketinggian. Ketika bak mandi kosong, alat akan mengirimkan SMS ke pengguna lalu menghidupkan pompa dan keran air hingga batas yang ditentukan pada sensor water level [19]. Penelitian dari Ade Arya Poetra mengimplementasikan ESP32 Dev-Kit V1 sebagai mikrokontroler dan sensor ultrasonik HY-SRF05 sebagai pendeteksi ketinggian air dalam tangki. Data hasil pembacaan sensor muncul dalam bentuk grafik dalam aplikasi Blynk. Terdapat water pump untuk suplai air masuk dan keluar dari tangki yang bisa dikontrol pengguna melalui Blynk [20].

Pembuatan perangkat Monitoring Kebocoran Air Pada AC Split Duct Berbasis Internet of Things ini bertujuan untuk mencegah adanya kebocoran air dengan menerapkan langkah mitigasi yaitu membuang air dari talang penampungan saat air mencapai titik tertentu dengan kontrol relay untuk menyalakan pompa air lalu mengirimkan data hasil pembacaan sensor ke aplikasi Blynk sehingga pengguna dapat memantau kondisi talang AC secara *real-time*.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *research and development*, dimana peneliti menguji keefektifan alat dengan berbagai macam eksperimen,

revisi, serta finalisasi desain dan komponen dalam satu alat yang utuh untuk mencapai tujuan penelitian [21]. Tahapan penelitian dalam metode R&D di antaranya:

- **Identifikasi Masalah:** Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan identifikasi masalah dengan observasi pada kondisi AC split duct saat sedang aktif, cara kerja pembuangan air dari AC, lokasi pemasangan AC, serta faktor-faktor terkait lainnya.
- **Studi Literatur:** Mengumpulkan sumber informasi yang relevan dengan penelitian saat ini melalui buku, jurnal, karya ilmiah dan sumber-sumber lain dari penelitian terkait untuk mengkaji komponen dan cara kerja alat secara mendalam sebagai acuan dalam proses penelitian.
- **Perancangan:** Perancangan dilakukan dengan menentukan cara kerja serta desain alat, dengan menggabungkan komponen berupa sensor, mikrokontroler, dan komponen pendukung lain dalam satu sistem yang utuh.
- **Pengujian:** Pengujian reliabilitas dan akurasi dilakukan untuk memastikan alat berfungsi sesuai dengan tujuan penelitian. Pengujian dilakukan beberapa kali dengan variabel yang sama sehingga didapatkan hasil yang konsisten. Hasil pengujian lalu dianalisis dan dilakukan pembahasan secara lebih mendalam.
- **Revisi:** Setelah melalui beragam pengujian, dapat ditarik kesimpulan mengenai kinerja alat sesuai dengan tujuan penelitian, kelemahan-kelemahan yang ditemukan setelah adanya pengujian kemudian dikumpulkan dan dirancang rekomendasi untuk penelitian kedepan yang lebih baik.
- **Implementasi:** Alat yang telah melalui proses pengujian dan revisi lalu diimplementasikan sesuai dengan tujuan awal penelitian.

#### 2.1 Diagram blok

[Figure 2 about here]

Sistem yang akan dibuat dalam penelitian ini terdiri dari sensor water level sebagai masukan atau input. Lalu terdapat power supply dan NodeMCU ESP8266 sebagai mikrokontroler yang berfungsi sebagai pemroses data dari sensor. Kemudian terdapat komponen output berupa LCD I2C 16x2 digunakan sebagai *display* untuk menampilkan hasil pembacaan dari sensor dan kondisi fan serta pompa air. Data hasil

pembacaan water level sensor kemudian digunakan sebagai logika kontrol relay. Terakhir, data pembacaan sensor dikirim ke server Blynk dan aplikasi Blynk yang terpasang di smartphone pengguna agar data pembacaan serta kondisi AC dapat dipantau secara real-time, memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengawasan sistem.

#### 2.2 Flowchart

[Figure 3 about here]

Alur dimulai dari input data pembacaan ketinggian air dari water level sensor yang kemudian diproses oleh mikrokontroler NodeMCU ESP8266. Dalam tahap ini, mikrokontroler akan menjalankan proses *decision* dimana saat ketinggian air berada kurang dari 2cm, maka relay tidak aktif, sehingga pompa air tetap dalam keadaan mati dan fan tetap menyala. Setelahnya, jika ketinggian air di atas 2cm, maka relay akan aktif sehingga fan akan mati sementara, lalu pompa air akan menyala untuk membuang air. Data pembacaan water level sensor serta kondisi fan dan pompa pembuangan air lalu ditampilkan di LCD I2C 16x2 sebagai *display* dan dikirim ke *server* Blynk sehingga dapat dipantau oleh pengguna secara *real-time* melalui smartphone.

#### 2.3 Perancangan hardware

[Figure 4 about here]

Perancangan alat berbentuk persegi dengan bahan akrilik yang memiliki dimensi 210mm x 148mm dan tebal 2mm untuk menampung komponen elektrik. Kemudian, terdapat talang penampungan air dari akrilik dengan dimensi 210mm x 148mm x 50mm yang akan diisi oleh air saat pengujian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil pengujian water level sensor

[Table 1 about here]

Pengujian pada water level sensor dilakukan dengan merendam sensor ke dalam air hingga mencapai batas akhir dari lempengan sensor yang memiliki panjang 4cm. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tinggi air dengan nilai pembacaan analog pada sensor. Semakin tinggi air yang merendam lempengan sensor, maka value sensor akan semakin naik.

[Figure 5 about here]

### 3.2 Hasil pengujian LCD I2C 16x2

[Figure 6 about here]

Gambar 6 menunjukkan LCD secara jelas menampilkan hasil data pembacaan pada baris pertama dari water level sensor yaitu WLevel, kemudian di baris kedua berupa kondisi dari fan serta pompa air. Hasil display ini memudahkan pengguna untuk mengetahui ketinggian air pada talang penampungan dari AC Split Duct dengan jelas.

### 3.3 Pengujian aplikasi Blynk

[Figure 7 about here]

Terdapat dua komponen utama dalam aplikasi Blynk yang dibuat. Pertama adalah histogram yang berfungsi untuk menampilkan histori data pembacaan sensor selama alat bekerja. Kedua adalah *gauge* untuk menampilkan kondisi data pembacaan water level sensor secara real-time dalam visual yang mudah dipahami. Selain itu, terdapat sedikit modifikasi dimana ketika water level sensor menyentuh angka 2cm, maka Blynk akan mengirimkan *push notification* ke pengguna.

### 3.4 Pengujian sistem secara keseluruhan

[Table 2 about here]

Pengujian sistem keseluruhan dilakukan untuk memastikan bahwa alat yang dibuat dapat berfungsi sesuai dengan tujuan awal penelitian. Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali pada aplikasi Blynk serta logika relay sebagai kendali fan dan pompa air.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi Blynk berhasil mengirimkan notifikasi ke pengguna dengan tepat saat ketinggian air melebihi 2cm ke *smartphone* pengguna. Kemudian, logika relay berfungsi optimal selama pengujian dengan indikator berupa nilai pembacaan water level sensor menyentuh angka >2cm, maka relay akan mematikan fan dan menyalakan pompa untuk membuang air pada talang penampungan. Ketika air sudah mencapai titik aman, yaitu <2cm, maka relay akan menyalakan fan dan mematikan pompa.

## IV. KESIMPULAN

Pengujian *water level sensor* sebagai pendeteksi ketinggian air dalam talang penampungan AC berhasil dilakukan dengan tinggi maksimal 4cm. Blynk berhasil menampilkan data hasil pembacaan sensor serta mengirimkan notifikasi ketika ketinggian air mencapai lebih dari 2cm ke pengguna

secara *real-time*. Relay sebagai kendali nyala dan mati fan serta pompa air dapat berfungsi optimal sesuai dengan logika yang diberikan melalui NodeMCU ESP8266. Dengan hasil ini, ketinggian air dalam talang penampungan air dapat terjaga dengan baik sehingga dapat menghindari korosi yang menyebabkan kebocoran air pada AC split duct.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo serta seluruh pihak yang telah membantu penulis baik dalam pembuatan sistem, alat, maupun dalam penulisan.

## REFERENSI

- [1] F. S. Maiseka, A. Soleman, and A. Tutuhaturunewa, "Analisis Pengaruh Tingkat Suhu Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada Pekerja CV. Latahzan," *itabaos*, vol. 2, no. 2, pp. 99–106, Jun. 2022, doi: 10.30598/itabaos.2022.2.2.99-106.
- [2] I. Putri, I. Nurfajriyani, and Q. Fasilitussaniatun, "Pengaruh Suhu Ruangan Kelas Terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Biologi Semester VII (B)," *BIO EDUCATIO: (The Journal of Science and Biology Education)*, vol. 5, no. 1, pp. 11–15, Apr. 2020, doi: 10.31949/be.v5i1.1744.
- [3] J. Jamaaluddin and I. Robandi, "Very Short Term Load Forecasting Using Hybrid Regression and Interval Type -1 Fuzzy Inference," *IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.*, vol. 434, p. 012209, Dec. 2018, doi: 10.1088/1757-899X/434/1/012209.
- [4] J. Jamaaluddin, A. Akbar, and K. Khoiri, "Design Water Flow Measurement with Ultra Sonic Sensor," *Engineering and Applied Technology*, vol. 1, no. 2, pp. 123–130, 2023.
- [5] A. Ahfas, D. Hadidjaja, S. Syahririni, and J. Jamaaluddin, "Implementation of ultrasonic sensor as a chemical percol fluid level control based on Atmega 16," *IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.*, vol. 1098, no. 4, p. 042046, Mar. 2021, doi: 10.1088/1757-899X/1098/4/042046.
- [6] I. Hanafi, F. Hunaini, and D. Siswanto, "Sistem Monitoring Dan Kontrol Motor Listrik Industri Menggunakan Internet Of Things (IoT)," *JEEE-U*, vol. 7, no. 1, pp. 64–78, Apr. 2023, doi: 10.21070/jeeu.v7i1.1652.
- [7] I. Iswanto, F. Hunaini, and D. U. Effendy, "Prototype Monitoring dan Controlling Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Saluran Output Berbasis IoT," *JEEE-U*, vol. 7, no. 1, pp. 40–63, Apr. 2023, doi: 10.21070/jeeu.v7i1.1660.

- [8] S. D. Ayuni, S. Syahririni, and J. Jamaaluddin, "Lapindo Embankment Security Monitoring System Based on IoT," *ELINVO*, vol. 6, no. 1, pp. 40–48, Sep. 2021, doi: [10.21831/elinvo.v6i1.40429](https://doi.org/10.21831/elinvo.v6i1.40429).
- [9] D. H. R. Saputra, S. Syahririni, A. Ahfas, and J. Jamaaluddin, "SMS Application in bird feed scheduling automation," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1402, no. 4, p. 044008, Dec. 2019, doi: [10.1088/1742-6596/1402/4/044008](https://doi.org/10.1088/1742-6596/1402/4/044008).
- [10] S. Syahririni, S. D. Ayuni, F. Zulfiryansyah, and I. Rosyidah, "Organic Waste Crushing Machine Automation in Eco Enzyme Production," *ELINVO*, vol. 7, no. 1, pp. 63–68, Jul. 2022, doi: [10.21831/elinvo.v7i1.48712](https://doi.org/10.21831/elinvo.v7i1.48712).
- [11] I. Sulistiyowati, Y. Findawati, S. K. A. Ayubi, J. Jamaaluddin, and M. P. T. Sulistyanto, "Cigarette detection system in closed rooms based on Internet of Thing (IoT)," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1402, no. 4, p. 044005, Dec. 2019, doi: [10.1088/1742-6596/1402/4/044005](https://doi.org/10.1088/1742-6596/1402/4/044005).
- [12] D. Suryanto, "Analisis Perawatan AC (Air Conditioner) Unit Split Duct Menggunakan Metode Failure Mode and Effect Analysis FMEA di Hotel Harris Yello," *JITM*, vol. 3, no. 1, p. 67, Mar. 2020, doi: [10.32493/jitmi.v3i1.y2020.p67-75](https://doi.org/10.32493/jitmi.v3i1.y2020.p67-75).
- [13] A. P. Utomo and N. A. Wirawan, "Perancangan Alat Monitoring Air Conditioner Menggunakan Mikrokontroler Wemos," *Industrial Engineering Seminar and Call for Paper*, pp. 44–53, 2018.
- [14] A. Setiawan, S. Wibowo, and I. Farida, "Optimalisasi Umur Pemakaian AC Melalui Sistem Informasi Reminder Perawatan," *Edumatic*, vol. 5, no. 1, pp. 118–127, Jun. 2021, doi: [10.29408/edumatic.v5i1.3378](https://doi.org/10.29408/edumatic.v5i1.3378).
- [15] S. Indarwati, S. M. B. Respati, and D. Darmanto, "Kebutuhan Daya Pada Air Conditioner Saat terjadi Perbedaan Suhu Dan Kelembaban," *JIM*, vol. 15, no. 1, pp. 91–95, Apr. 2019, doi: [10.36499/jim.v15i1.2666](https://doi.org/10.36499/jim.v15i1.2666).
- [16] L. N. Tilqadri, I. Nofitra, I. Isnanda, F. Feidihal, and Y. Yetri, "Identifikasi Kerusakan dan Perbaikan Refrigerator Freezer AR763," *JTRM*, vol. 3, no. 1, pp. 45–58, Apr. 2021, doi: [10.48182/jtrm.v3i1.69](https://doi.org/10.48182/jtrm.v3i1.69).
- [17] G. Diori, D. A. Rianjani, G. Maulana, T. Zhafirah, and M. Manawan, "Sistem Otomatisasi dan Monitoring Perawatan Berkala AC (Air Conditioner) Berbasis Arduino yang Terintegrasi IoT (Internet of Things)," *Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta*, pp. 184–193, 2019.
- [18] A. Syahputra and A. Ramadhani, "Prototipe Sistem Pendeteksi Kebocoran Air Dan Pengeluaran Air Secara Otomatis Pada Kapal Berbasis Arduino Uno," *J-COM*, vol. 2, no. 1, pp. 41–46, 2022, doi: [10.33330/j-com.v2i1.1581](https://doi.org/10.33330/j-com.v2i1.1581).
- [19] U. Khair, "Alat Pendeteksi Ketinggian Air dan Keran Otomatis Menggunakan Water Level Sensor Berbasis Arduino Uno," *Wahana Inovasi*, vol. 9, no. 1, pp. 9–15, 2020.
- [20] A. A. Poetra, R. Nandika, and T. K. Wijaya, "Prototipe Sistem Monitoring Ketinggian Air Pada Tangki Berbasis Internet of Things," *Sigma Teknika*, vol. 6, no. 1, pp. 97–108, 2023, doi: [10.33373/sigmateknika.v6i1.5148](https://doi.org/10.33373/sigmateknika.v6i1.5148).
- [21] S. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.

\*Correspondent e-mail address

[171020100042@umsida.ac.id](mailto:171020100042@umsida.ac.id) Peer reviewed under responsibility of Muhammadiyah University Sidoarjo, Indonesia© 2023 Muhammadiyah University Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Received: 2023-11-x

Accepted: 2023-11-x

Published: 2023-11-x

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Hasil Pengujian Nilai Ketinggian Air dan Value dari Water Level Sensor .....xxx  
Tabel 2. Hasil Pengujian Sistem Secara Keseluruhan .....xxx

Tabel 1. Hasil Pengujian Nilai Ketinggian Air dan Value dari Water Level Sensor

| No | Ketinggian Air (cm) | Value dari Water Level Sensor |
|----|---------------------|-------------------------------|
| 1  | 0                   | 0                             |
| 2  | 1                   | 160                           |
| 3  | 2                   | 343                           |
| 4  | 3                   | 514                           |
| 5  | 4                   | 686                           |

Tabel 2. Hasil Pengujian Sistem Secara Keseluruhan

| No | Pembacaan Water Level Sensor (cm) | Kondisi Fan | Kondisi Pompa | Notifikasi Blynk |
|----|-----------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1  | 1.71                              | ON          | OFF           | Tidak Ada        |
| 2  | 2.08                              | OFF         | ON            | Ada              |
| 3  | 1.56                              | ON          | OFF           | Tidak Ada        |
| 4  | 2.25                              | OFF         | ON            | Ada              |
| 5  | 0.8                               | ON          | OFF           | Tidak Ada        |
| 6  | 2.36                              | OFF         | ON            | Ada              |
| 7  | 1.45                              | ON          | OFF           | Tidak Ada        |
| 8  | 2.58                              | OFF         | ON            | Ada              |
| 9  | 1.77                              | ON          | OFF           | Tidak Ada        |
| 10 | 2.99                              | OFF         | ON            | Ada              |



**DAFTAR GAMBAR**

Figure 1. Siklus Pendinginan AC ..... XXX  
Figure 2. Diagram Blok ..... XXX  
Figure 3. Flowchart sistem ..... XXX  
Figure 4. Wiring Diagram ..... XXX  
Figure 5. Nilai Ketinggian Air dan Value dari Water Level Sensor ..... XXX  
Figure 6. Hasil Pengujian LCD I2C 16x2 ..... XXX  
Figure 7. Hasil Pengujian Aplikasi Blynk ..... XXX

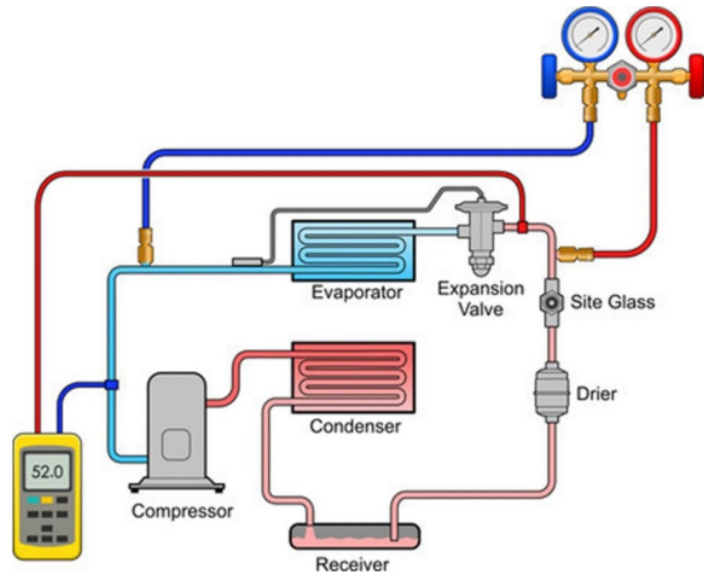


Figure 1. Siklus Pendinginan AC

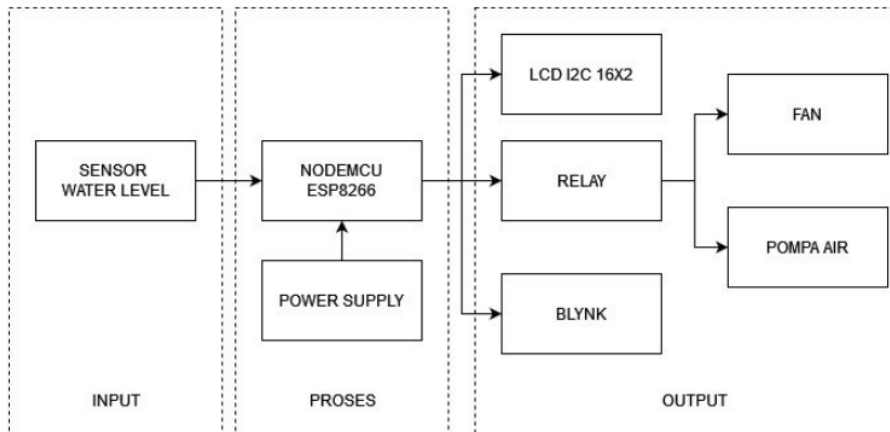


Figure 2. Diagram Blok

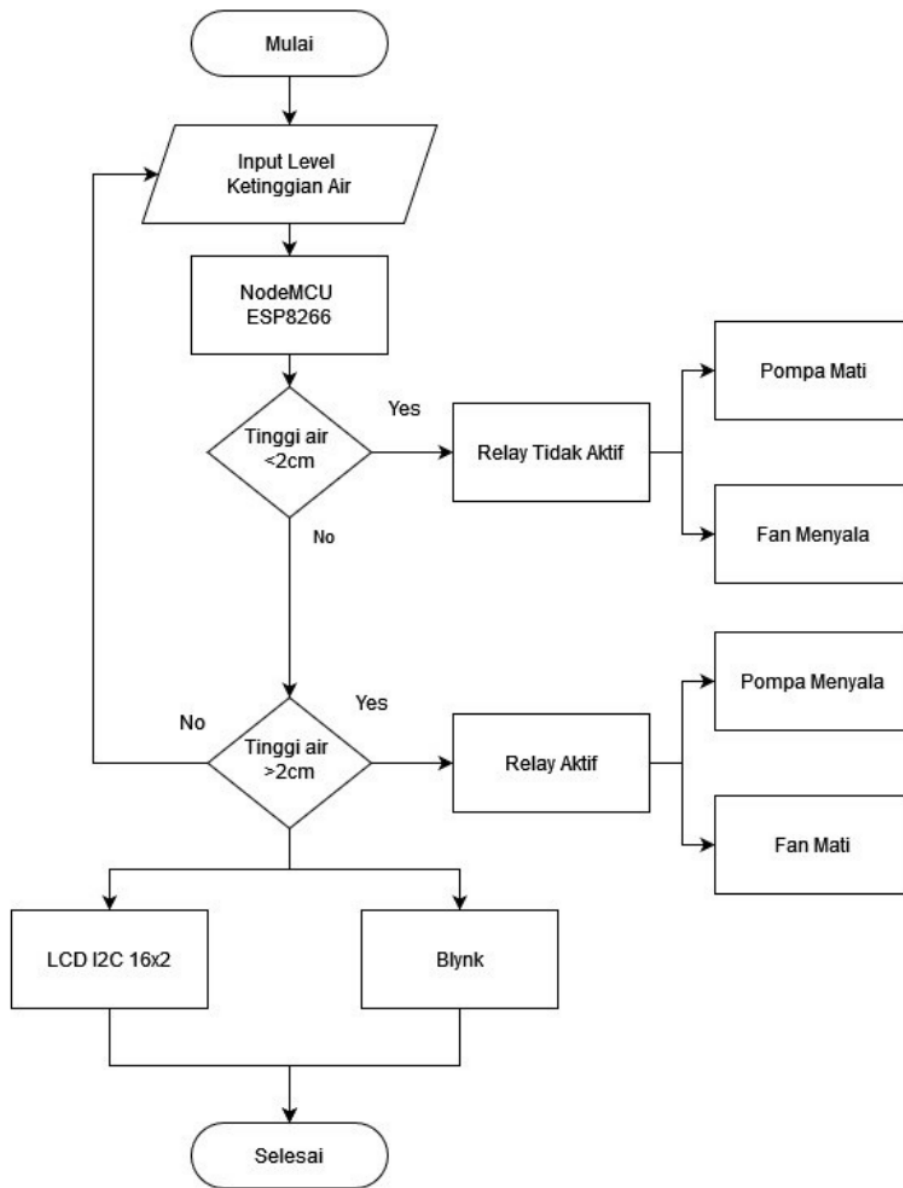


Figure 3. Flowchart sistem

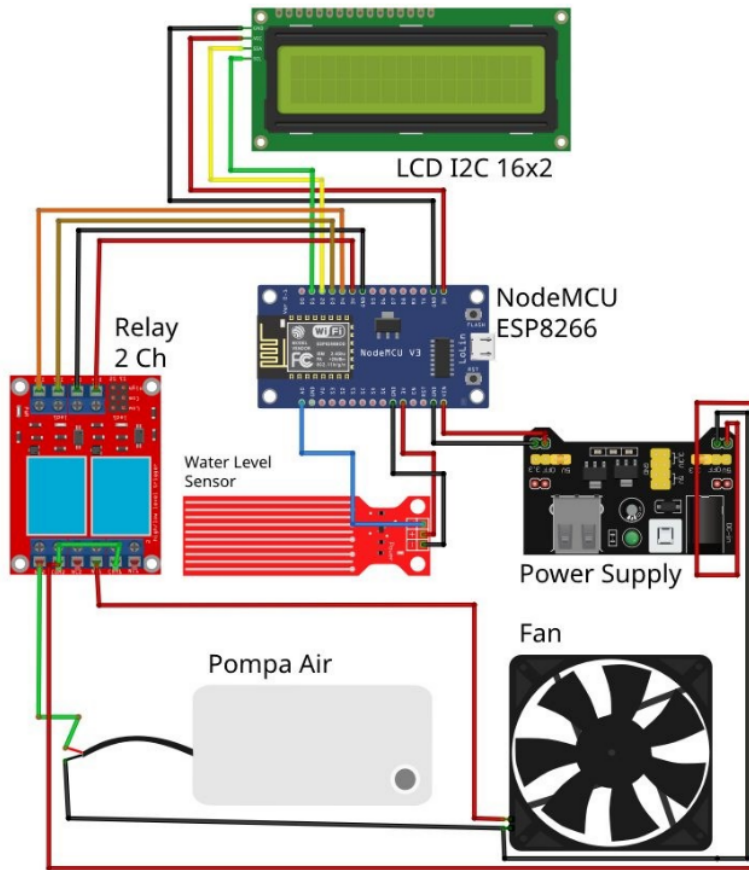


Figure 4. Wiring Diagram

**Hubungan Ketinggian Air dengan Value dari Water Level Sensor**

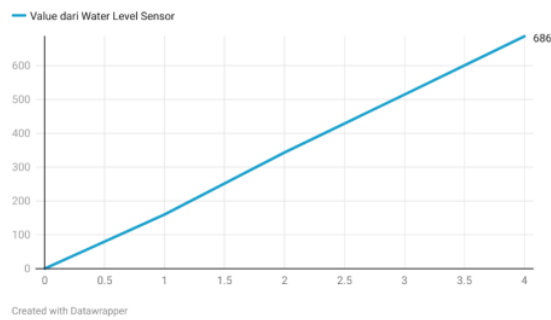


Figure 5. Nilai Ketinggian Air dan Value dari Water Level Sensor



Figure 6. Hasil Pengujian LCD I2C 16x2

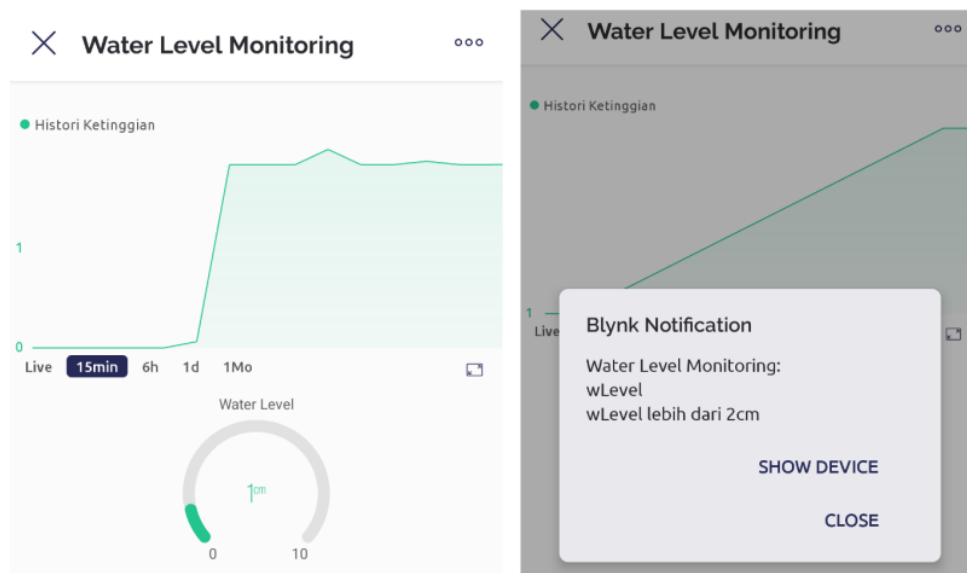


Figure 7. Hasil Pengujian Aplikasi Blynk

# Eka Afdi Septiyono Aji

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo<br>Student Paper  | 7% |
| 2 | <a href="https://scholar.unand.ac.id">scholar.unand.ac.id</a><br>Internet Source   | 1% |
| 3 | Linda Sartika, Abdul Muis Prasetya, Ismit Mado, Fidarwati. "Analysis Of The Effect Of Loading On Parallel Generator Work At PT. Mitrabara Adiperdana Tbk", JEEE-U (Journal of Electrical and Electronic Engineering-UMSIDA), 2023<br>Publication | 1% |
| 4 | <a href="https://vdocuments.mx">vdocuments.mx</a><br>Internet Source   | 1% |

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%